

Z vami že 60 let.

**OBVEŠČANJE JAVNOSTI
GLEDE NA ZAHTEVE PRILOGE 4 UREDBE O PITNI VODI (UR. L. RS, ŠT. 61/2023)
– Vodooskrbni sistem Idrija**


1. Identifikacija upravljavca vodovoda

NAZIV DRUŽBE	Javno podjetje Komunalna Idrija d.o.o.
SEDEŽ DRUŽBE	Carl Jakoba ul. 4, 5280 Idrija
ID za DDV	SI13286218
DIREKTORICA	mag. Brigita Šen Kreže
ODGOVORNA OSEBA ZA PITNO VODO	Ana Šimenc
OPERATIVNI VODJA OSKRBE S PITNO VODO	Simon Hvala
TELEFON	05 37 27 200
E-MAIL	info@komunalaidrija.si
SPLETNA STRAN	www.komunalaidrija.si

2. Identifikacija prispevnega in oskrbovalnega območja

S pitno vodo iz sistemov Lačne vode, Slanice in Vojaški ter vrtine Idrijska Bela (podzemni vodni vir) se oskrbuje pribl. 5100 priključenih prebivalcev mesta Idrija ter šole, vrtci, zdravstveni dom, bolnišnica, dom starejših občanov in drugi prednostni prostori (ambulante, gostilne, trgovine ...).

Vodni vir Lačne vode je zavarovan z Odlokom o varstvu virov pitne vode (Ur. l. SRS, št. 25/89), vodni vir Slanice z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega vira idrijskega vodovoda v Slanicah (Ur. l. SRS, št. 40/83), vodooskrbni sistem Vojaški pa z Odlokom o dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode (Ur. l. RS, št. 56/93). Vsi štiri sistemi se v centru mesta združijo, vodni vir, iz katerega se oskrbuje posamezni objekt, pa je odvisen od lokacije objekta in izdatnosti vodnih virov. Na sliki so označena vodovarstvena območja vodooskrbnega sistema Idrija. (https://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolija_AXL@Arso).

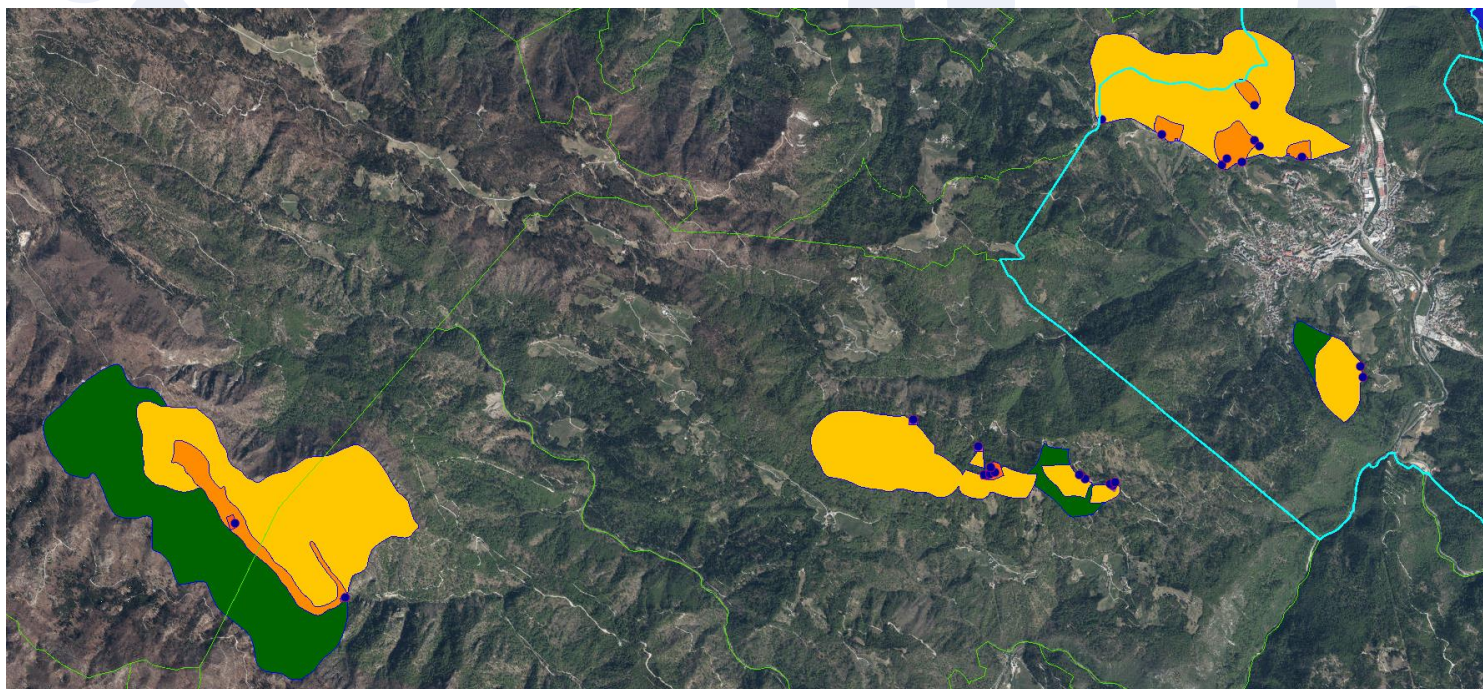

3. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi

V primerih, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023), uporabnike obveščamo skladno z Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS, št. 109/2023). Načini so prikazani na spletni strani: <https://komunalaidrija.si/obvescanje/>.

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo neskladnosti v interni vodovodni napeljavi so dostopna na spletni strani NIJZ: <https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/>.

4. Relevantne informacije o oceni tveganja sistema oskrbe

Relevantna tveganja na oskrbovalnem območju so povezana predvsem z mikrobiološkim onesnaženjem zajetij ter z okvarami na vodovodnih omrežjih, napravah in objektih, ki so posledica neustreznega tehničnega in zdravstveno-higienskega stanja elementov vodovodnega sistema.

Tveganja so prepoznana in obvladovana z Načrtom HACCP. Ta predvideva redne vizualne preglede vodooskrbnih objektov in okolice le teh, dezinfekcijo pitne vode, čiščenje in izpiranje omrežja po letnem načrtu, sistematično odkrivanje okvar na omrežju, redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize surove in obdelane pitne vode (s strani akreditiranega laboratorija in z internimi kvalitativnimi testi) ter on-line meritve prostega rezidualnega klora in motnosti pitne vode.

5. Nasveti za zmanjšanje porabe in odgovorno ravnanje s pitno vodo

Nasveti so objavljeni na dnu spletne strani: <https://komunalaidrija.si/oskrba-s-pitno-vodo/>.

6. Ostale informacije

Podatki o vrsti priprave in dezinfekcije pitne vode ter najnovejših rezultatih in pogostosti spremljanja pitne vode so prikazani na spletni strani: <https://komunalaidrija.si/letna-porocila-o-kakovosti-pitne-vode/> (Sistem Idrija).