

Z vami že 60 let.


OBVEŠČANJE JAVNOSTI
GLEDE NA ZAHTEVE PRILOGE 4 UREDBE O PITNI VODI (UR. L. RS, ŠT. 61/2023)
– Vodooskrbni sistem Ledine

1. Identifikacija upravljavca vodovoda

NAZIV DRUŽBE	Javno podjetje Komunalna Idrija d.o.o.
SEDEŽ DRUŽBE	Carl Jakoba ul. 4, 5280 Idrija
ID za DDV	SI13286218
DIREKTORICA	mag. Brigita Šen Kreže
ODGOVORNA OSEBA ZA PITNO VODO	Ana Šimenc
OPERATIVNI VODJA OSKRBE S PITNO VODO	Simon Hvala
TELEFON	05 37 27 200
E-MAIL	info@komunalaidrija.si
SPLETNA STRAN	www.komunalaidrija.si

2. Identifikacija prispevnega in oskrbovalnega območja

Vodni vir Ledine je zavarovan z Odlokom o varstvu virov pitne vode (Ur. l. SRS, št. 25/89, 19/90, 19/91, 56/93, 32/96, 14/00). S pitno vodo iz sistema Ledine se oskrbuje približno 470 prebivalcev naselja Ledine, Ledinsko razpotje, Pečnik, Govejk, Vrsnik, Idršek. Pomembnejši uporabniki so tudi osnovna šola in vrtec ter nekateri drugi prednostni prostori (kmečki turizem, gostilne ...). Na sliki spodaj so označena vodovarstvena območja. (https://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso).

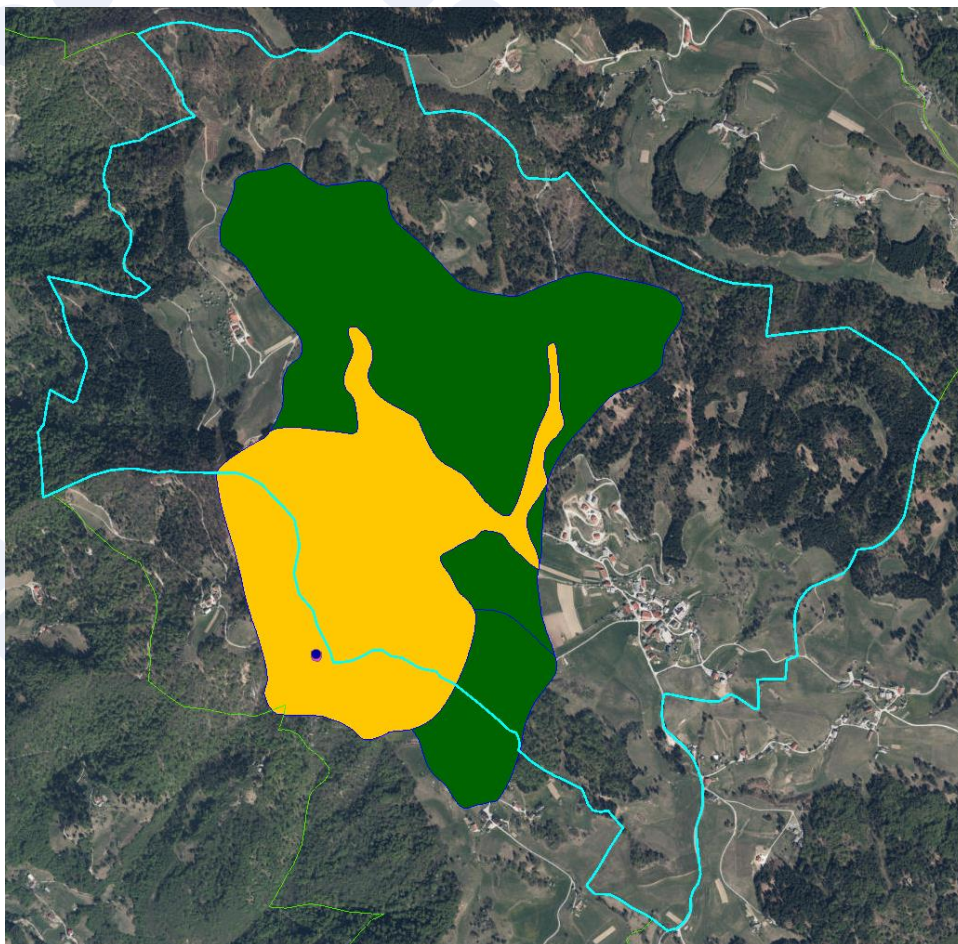

Komunalna d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija

• **Tel.:** (05) 372 72 00 • **E-mail:** info@komunalaidrija.si • **Splet:** www.komunalaidrija.si •
• **TRR** SI56 1910 0001 0194 172 odprt pri DBS • **Davčna št.:** SI13286218 • **Matična št.:** 5144647000 •

Vpis v register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici pod registrsko številko 1/00227/00, osnovni kapital 210.935,67 EUR

3. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi

V primerih, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023), uporabnike obveščamo skladno z Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS, št. 109/2023). Načini so prikazani na spletni strani: <https://komunalaidrija.si/obvescanje/>.

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo neskladnosti v interni vodovodni napeljavi so dostopna na spletni strani NIJZ: <https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/>.

4. Relevantne informacije o oceni tveganja sistema oskrbe

Relevantna tveganja na oskrbovalnem območju so povezana predvsem s propustnim kraškim terenom in povečano motnostjo v času deževja ter možnostjo povišane koncentracije aluminija v pitni vodi zaradi dodajanja sredstva za koagulacijo delcev v pitni vodi. Možno je tudi mikrobiološko onesnaženje vrtine zaradi gnojenja. Tveganje je povezano tudi z okvarami na vodovodnih omrežjih, napravah in objektih, ki so posledica neustreznega tehničnega in zdravstveno-higienskega stanja elementov vodovodnega sistema.

Tveganja so prepoznana in obvladovana z Načrtom HACCP. Ta predvideva redne vizualne preglede vodooskrbnih objektov in okolice le teh, dezinfekcijo pitne vode, čiščenje in izpiranje omrežja po letnem načrtu, sistematično odkrivanje okvar na omrežju, redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize surove in obdelane pitne vode (s strani akreditiranega laboratorija in z internimi kvalitativnimi testi) ter on-line meritve prostega rezidualnega klora in motnosti pitne vode.

S strani akreditiranega laboratorija se štirikrat letno izvede meritev koncentracije aluminija v pitni vodi. Meritve aluminija izvajamo tudi z interno, in sicer dnevno ob dodajanju flokulanta oziroma preventivno enkrat tedensko, tudi če se flokulant ne dodaja.

5. Nasveti za zmanjšanje porabe in odgovorno ravnanje s pitno vodo

Nasveti so objavljeni na dnu spletne strani: <https://komunalaidrija.si/oskrba-s-pitno-vodo/>.

6. Ostale informacije

Podatki o vrsti priprave in dezinfekcije pitne vode ter najnovejših rezultatih in pogostosti spremljanja pitne vode so prikazani na spletni strani: <https://komunalaidrija.si/letna-porocila-o-kakovosti-pitne-vode/> (Sistem Ledine).