

Z vami že 60 let.

**OBVEŠČANJE JAVNOSTI**  
**GLEDE NA ZAHTEVE PRILOGE 4 UREDBE O PITNI VODI (UR. L. RS, ŠT. 61/2023)**  
**– Vodooskrbni sistem Godovič**


**1. Identifikacija upravljavca vodovoda**

NAZIV DRUŽBE	Javno podjetje Komunalna Idrija d.o.o.
SEDEŽ DRUŽBE	Carl Jakoba ul. 4, 5280 Idrija
ID za DDV	SI13286218
DIREKTORICA	mag. Brigita Šen Kreže
ODGOVORNA OSEBA ZA PITNO VODO	Ana Šimenc
OPERATIVNI VODJA OSKRBE S PITNO VODO	Simon Hvala
TELEFON	05 37 27 200
E-MAIL	<a href="mailto:info@komunalaidrija.si">info@komunalaidrija.si</a>
SPLETNA STRAN	<a href="http://www.komunalaidrija.si">www.komunalaidrija.si</a>

**2. Identifikacija prispevnega in oskrbovalnega območja**

Vodni vir Godovič je zavarovan z Odlokom o varstvu vodnega vira (Ur. l. RS, št. 45/97). S pitno vodo oskrbuje približno 535 prebivalcev naselja Godovič ter 171 prebivalcev naselij Zavratac, Dole, Gore in Medvedje Brdo, ki sicer leži v občini Logatec. Pomembnejši uporabniki so tudi vrtec, šola in drugi prednostni prostori (gostinski obrati, saloni...).

Vodovarstvena območja so prikazana na spodnji sliki (<https://gis.arso.gov.si/atlasokolja/>).

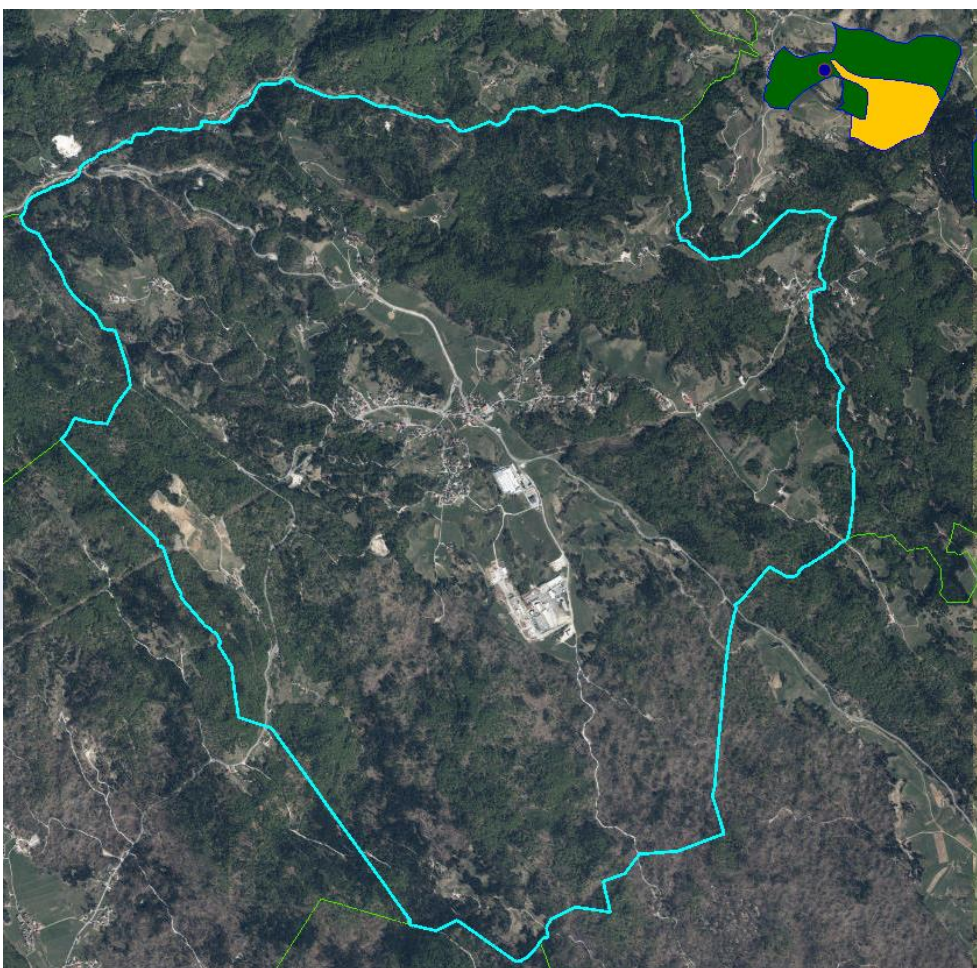

### 3. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi

V primerih, ko pitna voda ni skladna z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023), uporabnike obveščamo skladno z Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS, št. 109/2023). Načini so prikazani na spletni strani:

<https://komunalaidrija.si/obvescanje/>.

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo neskladnosti v interni vodovodni napeljavi so dostopna na spletni strani NIJZ: <https://nijz.si/ moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/>.

### 4. Relevantne informacije o oceni tveganja sistema oskrbe

Relevantna tveganja na oskrbovalnem območju so povezana s prometom na cesti Godovič-Veharše-Rovte in z okvarami na vodovodnih omrežjih, napravah in objektih, ki so posledica neustreznega tehničnega in zdravstveno-higienskega stanja elementov vodovodnega sistema. Zaradi lokacije je sistem bolj izpostavljen izpadom električne energije.

Tveganja so prepoznana in obvladovana z Načrtom HACCP. Ta predvideva redne vizualne preglede vodooskrbnih objektov in okolice le teh, dezinfekcijo pitne vode, čiščenje in izpiranje omrežja po letnem načrtu, sistematično odkrivanje okvar na omrežju, redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize surove in obdelane pitne vode (s strani akreditiranega laboratorija in z internimi kvalitativnimi testi) ter on-line meritve prostega rezidualnega klora in motnosti pitne vode.

### 5. Nasveti za zmanjšanje porabe in odgovorno ravnanje s pitno vodo

Nasveti so objavljeni na dnu spletne strani: <https://komunalaidrija.si/oskrba-s-pitno-vodo/>.

### 6. Ostale informacije

Podatki o vrsti priprave in dezinfekcije pitne vode ter najnovjših rezultatih in pogostosti spremljanja pitne vode so prikazani na spletni strani: <https://komunalaidrija.si/letna-porocila-o-kakovosti-pitne-vode/> (Sistem Godovič).